


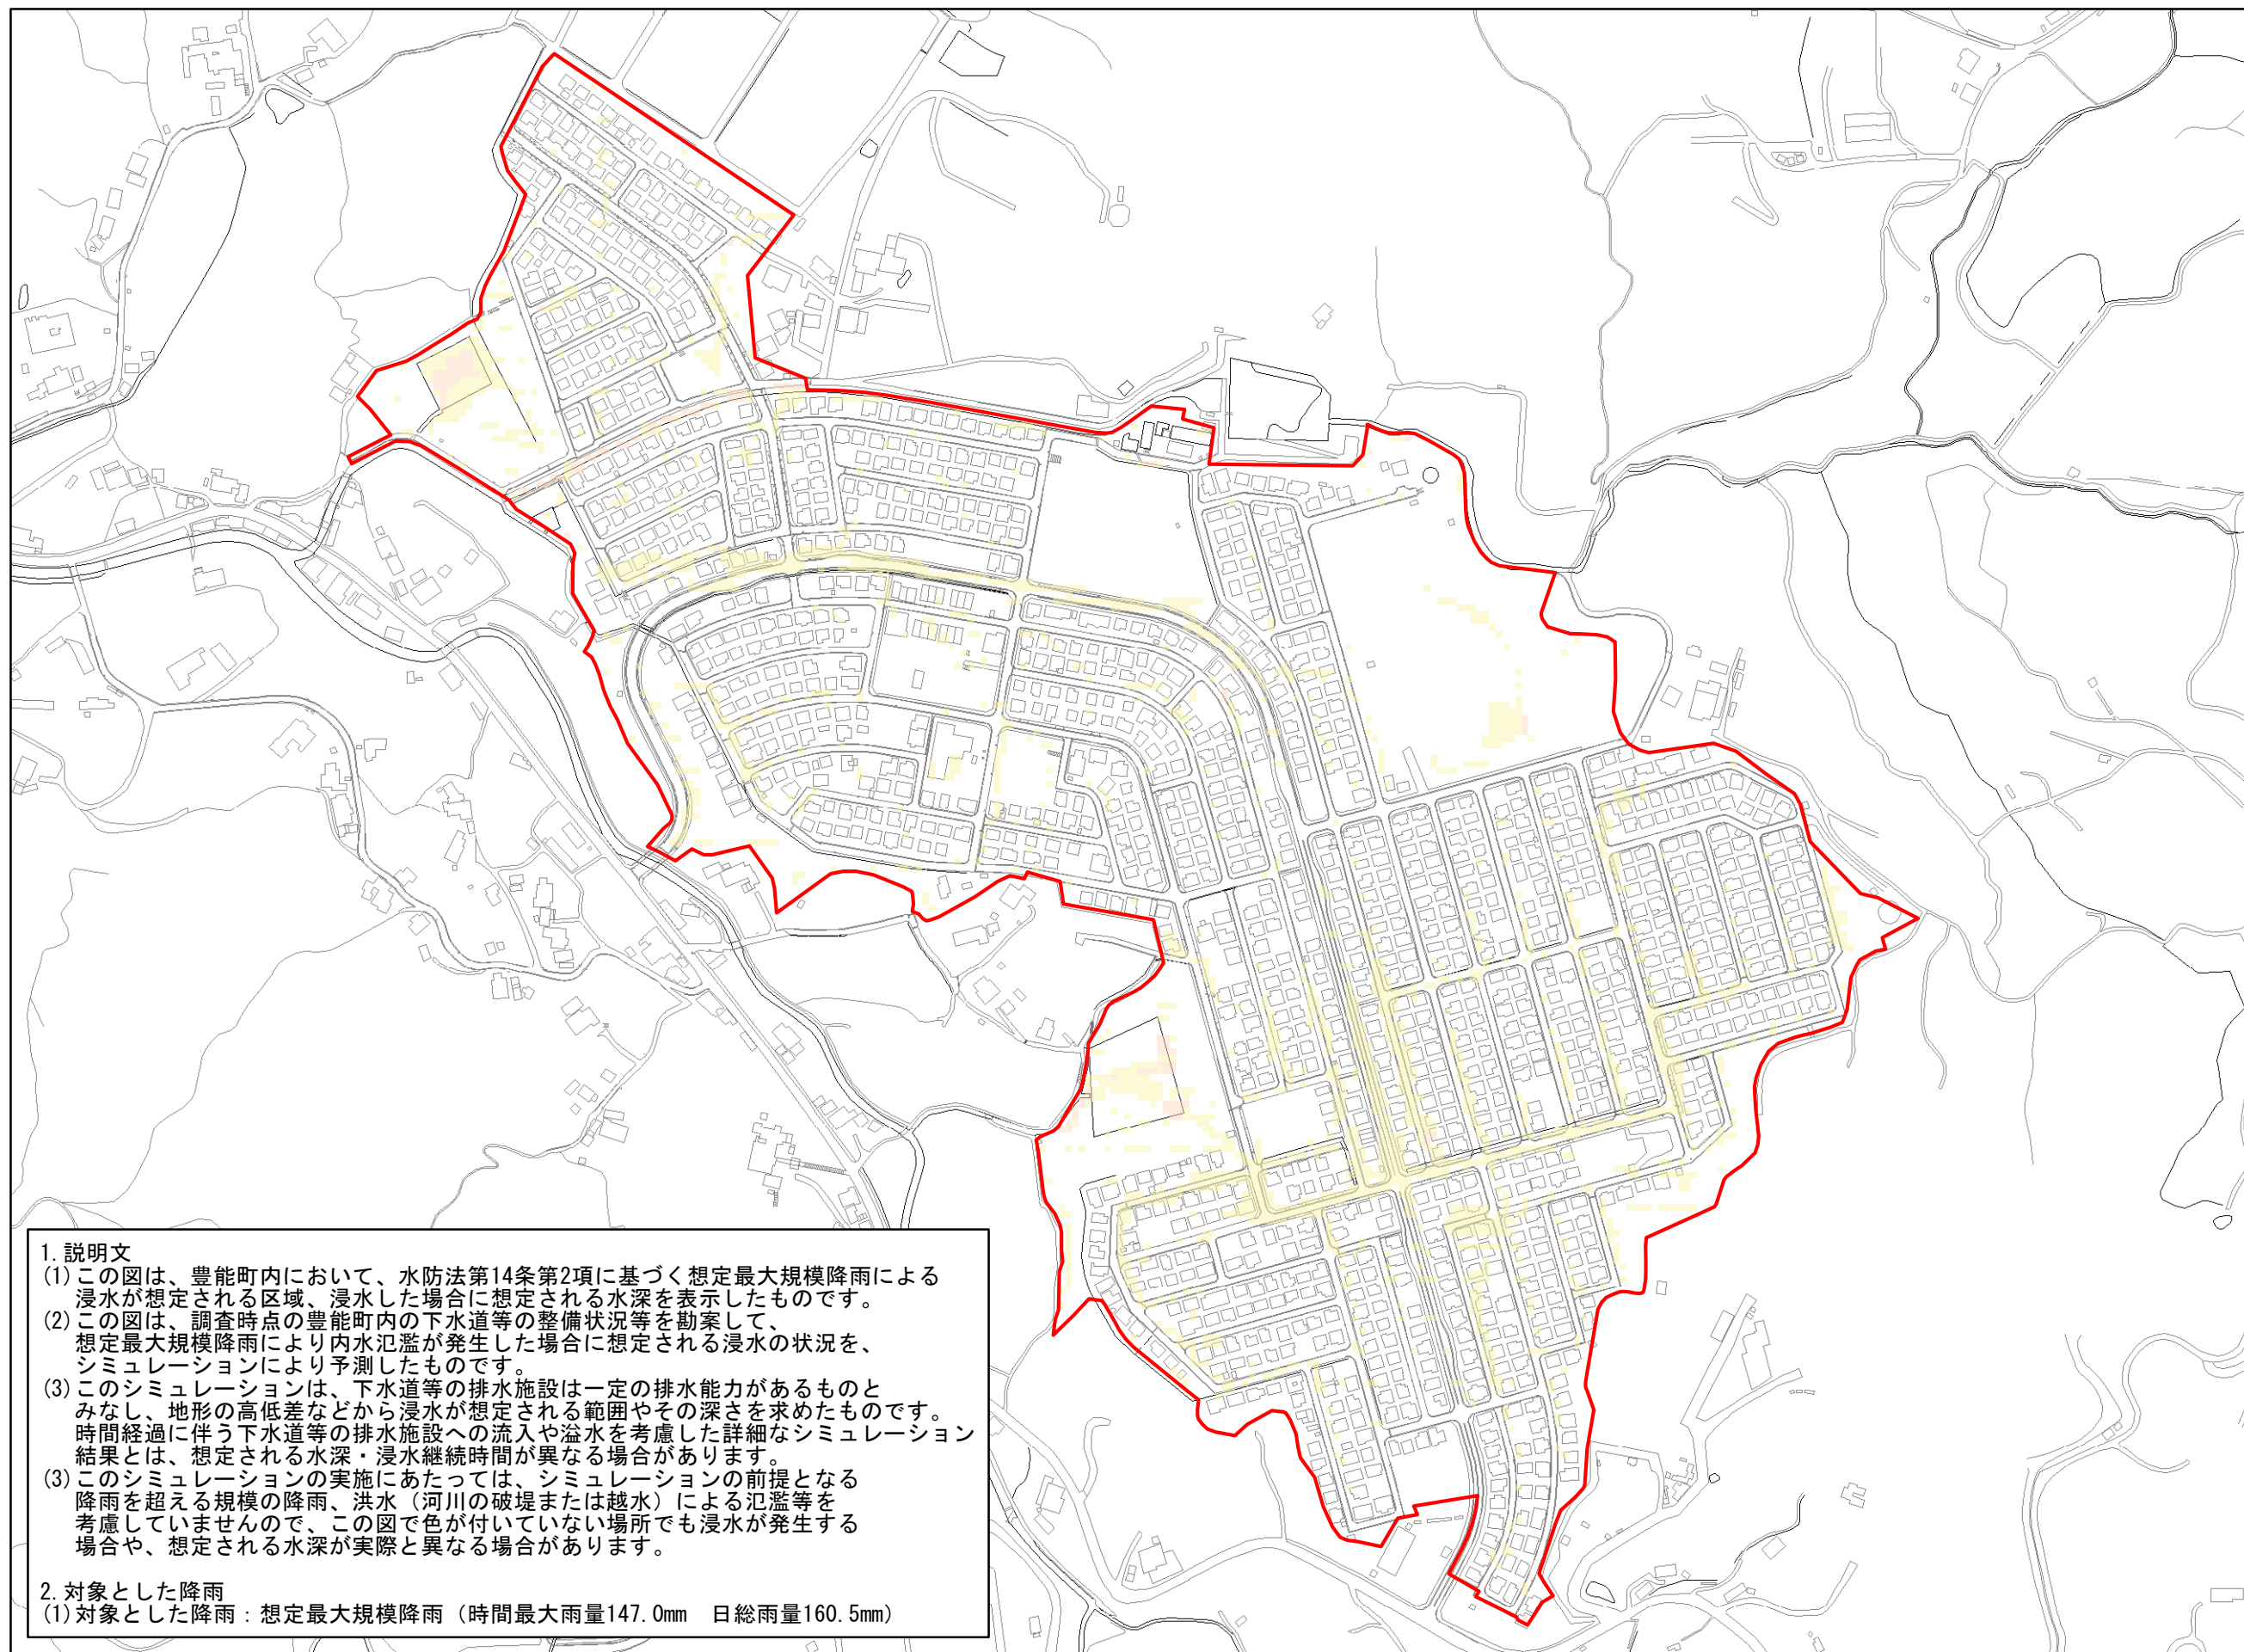

1. 説明文

- (1) この図は、豊能町内において、水防法第14条第2項に基づく想定最大規模降雨による浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示したものです。
- (2) この図は、調査時点の豊能町内の下水道等の整備状況等を勘案して、想定最大規模降雨により内水氾濫が発生した場合に想定される浸水の状況を、シミュレーションにより予測したものです。
- (3) このシミュレーションは、下水道等の排水施設は一定の排水能力があるものとみなし、地形の高低差などから浸水が想定される範囲やその深さを求めたものです。時間経過に伴う下水道等の排水施設への流入や溢水を考慮した詳細なシミュレーション結果とは、想定される水深・浸水継続時間が異なる場合があります。
- (3) このシミュレーションの実施にあたっては、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、洪水（河川の破堤または越水）による氾濫等を考慮していませんので、この図で色が付いていない場所でも浸水が発生する場合や、想定される水深が実際と異なる場合があります。

2. 対象とした降雨

- (1) 対象とした降雨：想定最大規模降雨（時間最大雨量147.0mm 日総雨量160.5mm）


凡例

— 対象区域

想定浸水深【m】


- 0.05-0.50未満
- 0.50-3.0未満
- 3.0-5.0未満
- 5.0-10.0未満

業務名		作成年度
内水浸水想定区域図		令和6年度
[想定最大規模降雨 S=1:5,000] (水防法に基づく雨水出水浸水想定区域図)		



1. 説明文
(1) この図は、豊能町内において、水防法第14条第2項に基づく想定最大規模降雨による浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示したものです。
(2) この図は、調査時点の豊能町内の下水道等の整備状況等を勘案して、想定最大規模降雨により内水氾濫が発生した場合に想定される浸水の状況を、シミュレーションにより予測したものです。
(3) このシミュレーションは、下水道等の排水施設は一定の排水能力があるものとみなし、地形の高低差などから浸水が想定される範囲やその深さを求めたものです。時間経過に伴う下水道等の排水施設への流入や溢水を考慮した詳細なシミュレーション結果とは、想定される水深・浸水継続時間が異なる場合があります。
(3) このシミュレーションの実施にあたっては、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、洪水（河川の破堤または越水）による氾濫等を考慮していませんので、この図で色が付いていない場所でも浸水が発生する場合や、想定される水深が実際と異なる場合があります。

2. 対象とした降雨
(1) 対象とした降雨：想定最大規模降雨（時間最大雨量147.0mm 日総雨量160.5mm）

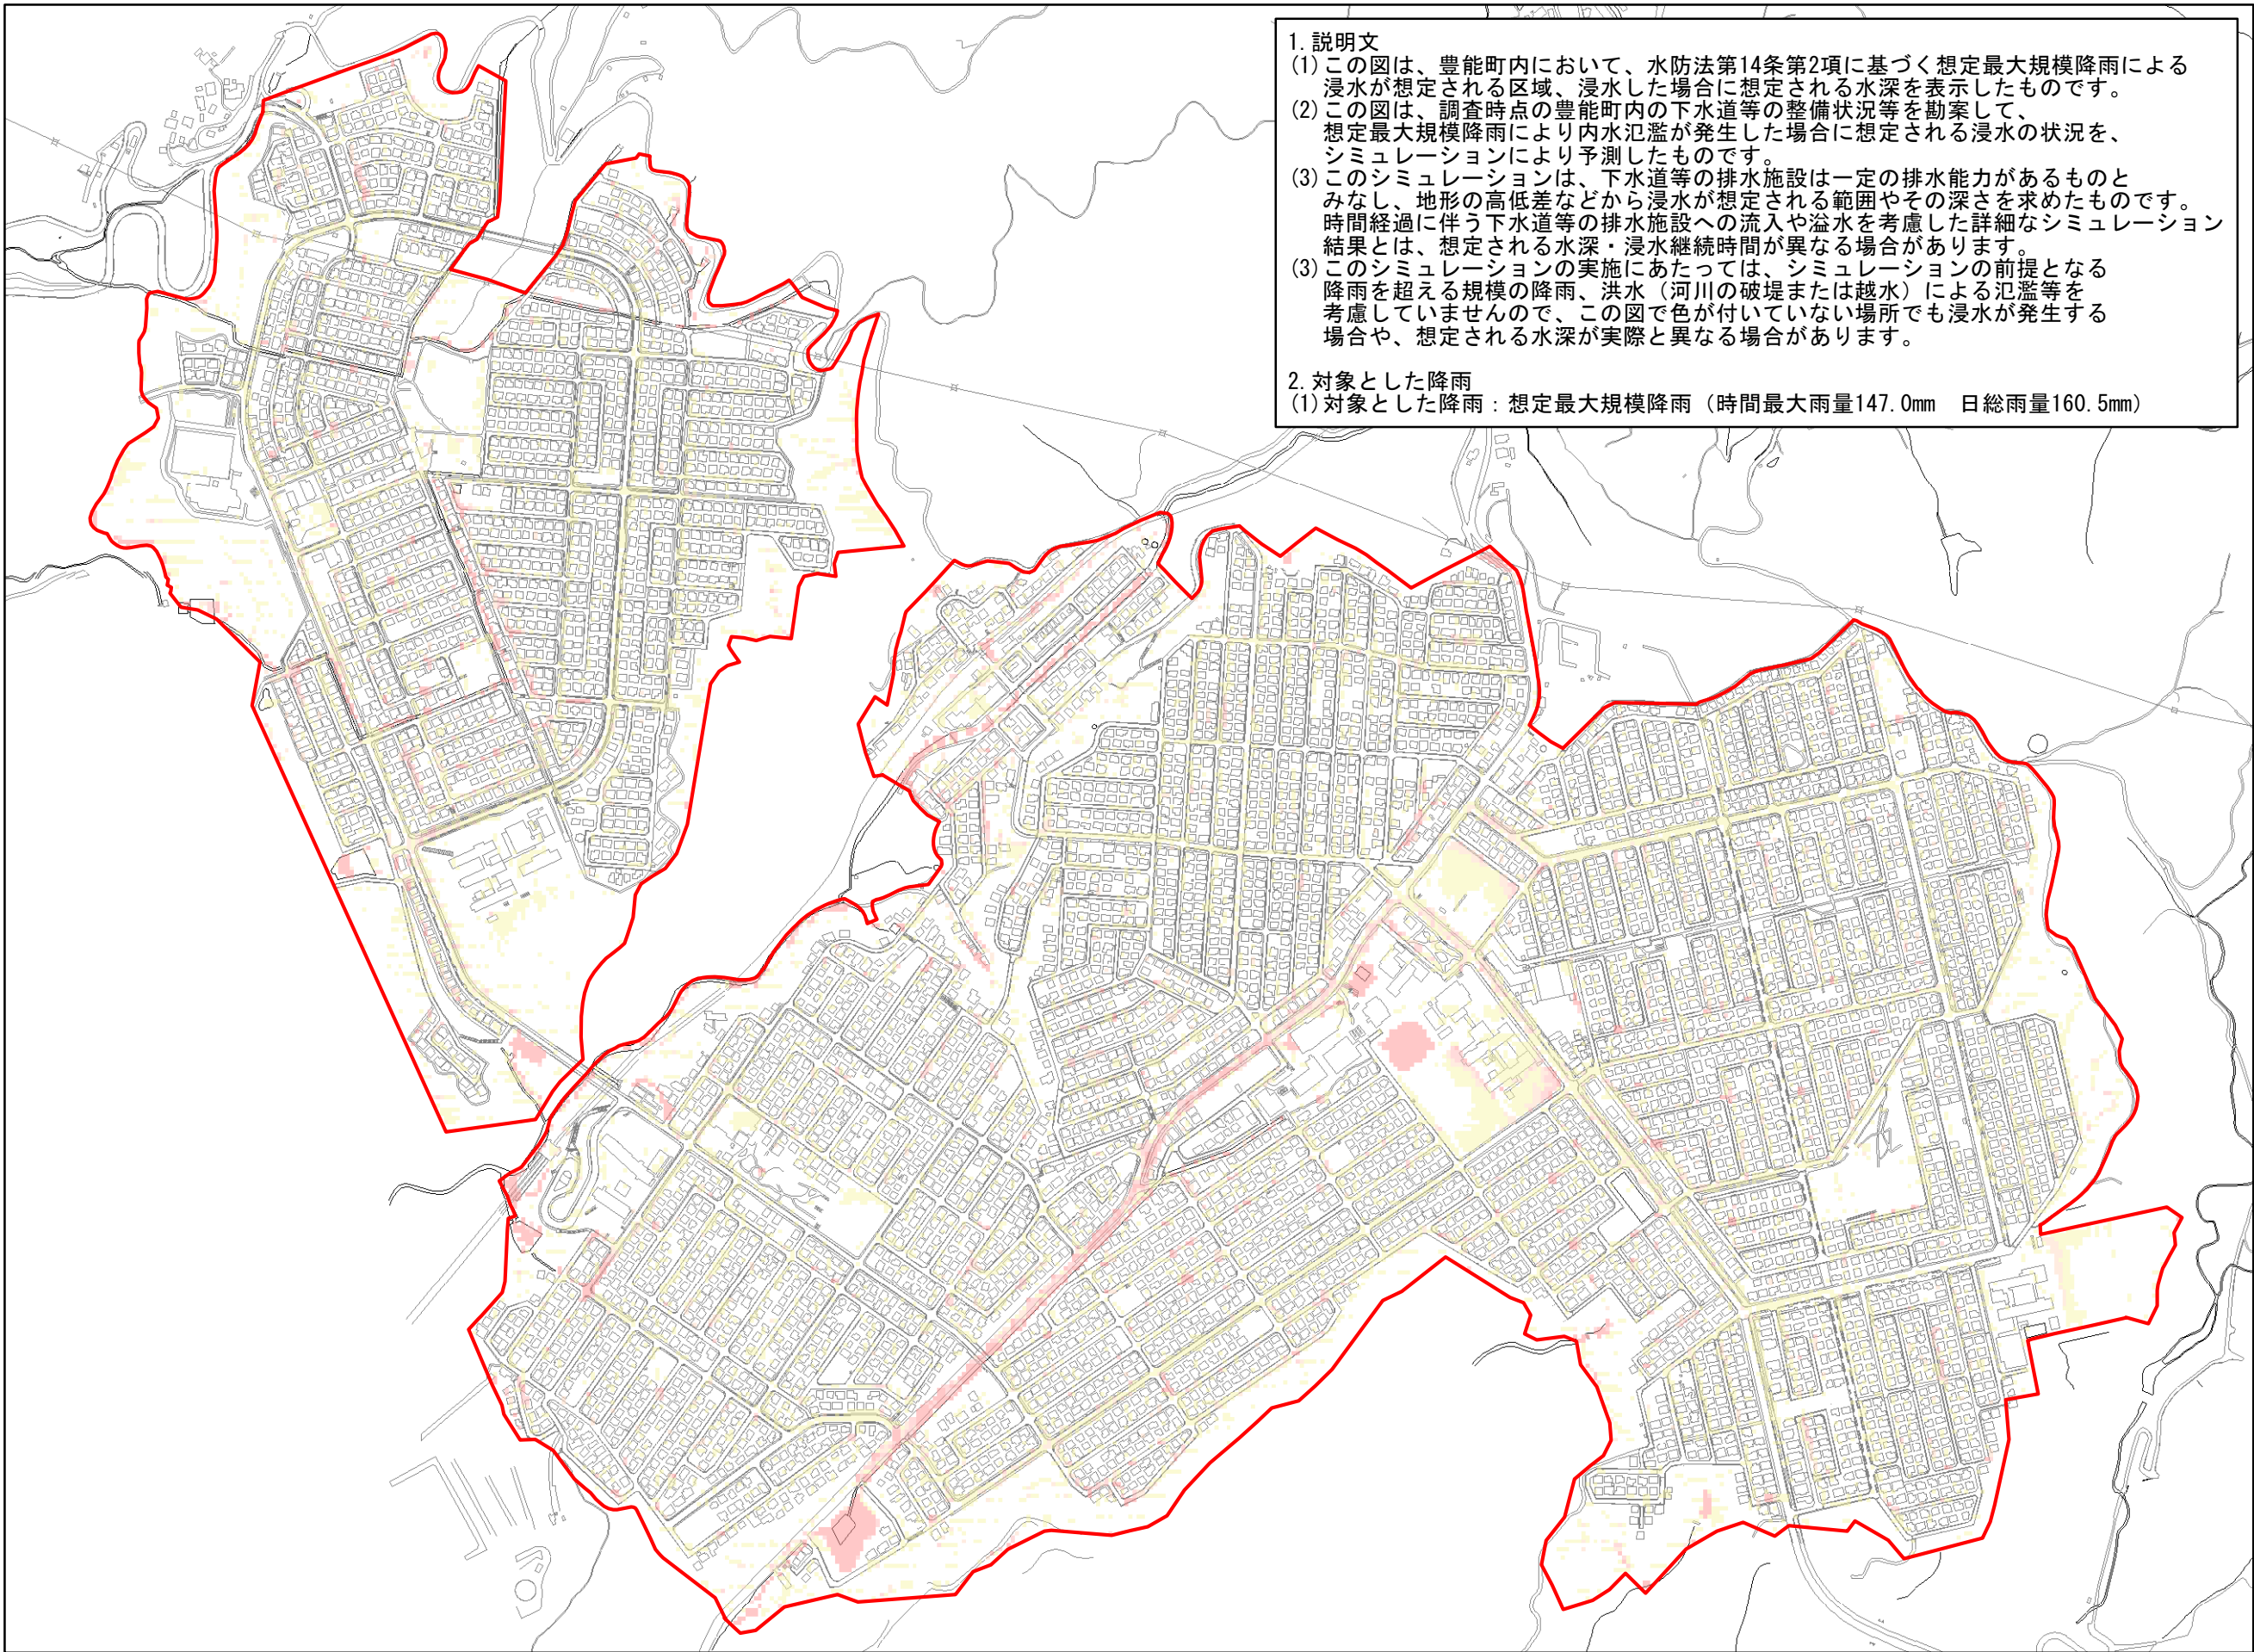

凡例	
	対象区域
想定浸水深【m】	
	0.05-0.20未満
	0.20-0.30未満
	0.30-0.45未満
	0.45以上

業務名		作成年度
内水浸水想定区域図		令和6年度
〔想定最大規模降雨 S=1：8,000〕 （水防法に基づく雨水出水浸水想定区域図）		